

Selvitettävä kohde: Vanha valimo, Vaasa

Sijainti

Korsholmankatu 4, Vaasa

Osapuolet

- Vaasan kaupunki
- Pirkanmaan ELY-keskus

Selvityksen syy

Kiinteistöillä 905-28-85-2, 905-416-1-68, 905-429-2-7 ja – 8-1 sijainnut vanha valimo

Tutkittava alue ja haitta-aineet


Maaperä- ja pohjavesinäytteet (mm. metallit, öljyhiilivedyt ja PAH-yhdisteet).

Aikataulu

05/2021 – 09/2021

Konsultti

FCG Finnish Consulting Group Oy

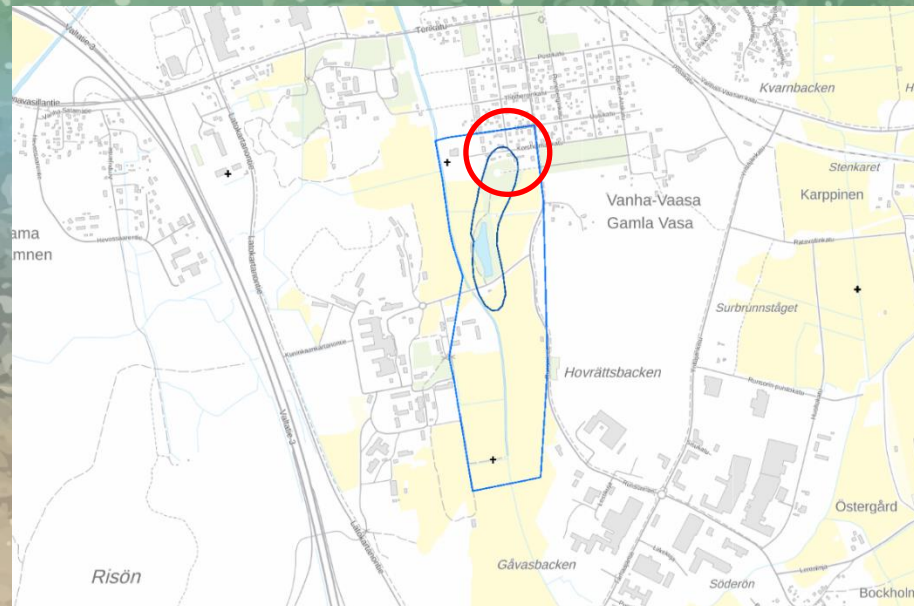

Yhteyshenkilöt / lisätietoja

ELY-keskus, Henna-Mari Havana

henna-mari.havana@ely-keskus.fi / p. 0295 038 053

www.maaperakuntoon.fi